
Cubierta COSMOFIN plana no transitable, con aislamiento PIR MCNTPlus-A-PIR-80

DESCRIPCIÓN

1. Soporte resistente
2. Barrera de vapor **Monarvap 200 B**
3. **THERMAZONE ALU 80 mm**
4. Lámina impermeabilizante **Cosmofin GG PLUS**
5. Lámina de remate **Cosmofin GG PLUS**
6. Perfil de terminación con sellado
7. Fijación lámina

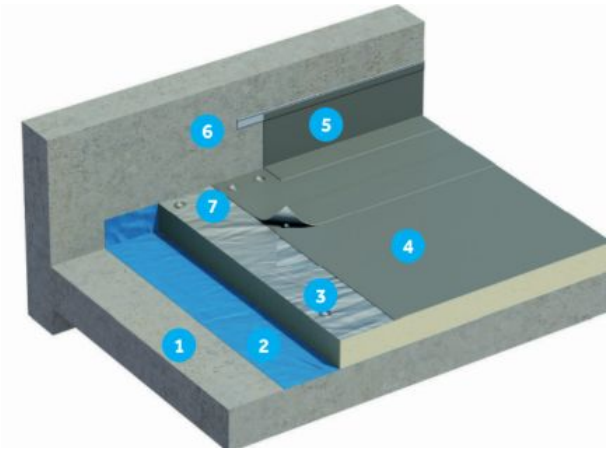

UNIDAD DE OBRA

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente >= 1% formada por: SOPORTE RESISTENTE: de hormigón, madera o chapa grecada (no incluido); BARRERA DE VAPOR: film de polietileno **Monarvap 200 B** "SIPLAST-ICOPAL" de baja densidad LDPE de 200 micras o 0,20 mm de espesor; AISLAMIENTO: paneles rígidos de poliisocianurato (PIR), **THERMAZONE ALU 80 mm** "SIPLAST-ICOPAL", resistencia térmica = 3,50 m2K/W, revestido por las dos caras con una complejo multicapa de aluminio, certificado ante el fuego por FM Approvals como Clase 1 (roof deck assemblies - según FM 4470) IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, flotante, formada por una lámina sintética de impermeabilización de PVC-C, **COSMOFIN GG PLUS**, reforzada con doble armadura de malla y velo de fibra de vidrio, y con acabado a la intemperie; PERFIL DE TERMINACIÓN CON SELLADO: perfil colaminado tipo B; FIJACIÓN: de lámina de impermeabilización con anclaje perimétrico cada 25 cm. Incluso parte proporcional de refuerzos en puntos singulares tales como: JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL en cubierta plana compuesta por: fijación mecánica perimetral en junta de la lámina **COSMOFIN GG PLUS** "SIPLAST-ICOPAL", con una separación entre fijaciones mecánicas de 20 a 25 cm a cada lado de la junta; fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, **ChovASTAR REJUNTEX 20** "CHOVA", de 20 mm de diámetro centrado sobre la junta; banda de terminación de lámina **COSMOFIN GG PLUS** "SIPLAST-ICOPAL", de anchura mínima 50 cm, centrada sobre la junta y soldada por termofusión a cada lado del faldón sobre la lámina de cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; ENCUENTRO DE PARAMENTO VERTICAL, mediante un retranqueo perimetral y zócalo de protección (no incluidos) compuesta por: colocación de perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P plano, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de terminación con lámina **COSMOFIN GG PLUS** "SIPLAST-ICOPAL", colocada con adhesivo tipo **PVC Contact Adhesive** de "ICOPAL" al paramento, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y soldada al perfil colaminado de PVC-P en paramento y a la membrana de impermeabilización en el suelo. La banda de terminación deberá prolongarse un mínimo de 20 cm por encima de la protección de la cubierta; ENCUENTRO CON SUMIDERO en cubierta, con cazoleta prefabricada de ala flexible de PVC-P de salida vertical u horizontal **CAZOLETA PVC** "CHOVA", de diámetro adecuado, fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC-P, previa fijación mecánica o adhesión de la lámina de PVC-P en las inmediaciones del orificio del soporte. Incluso colocación de paragravillas; y refuerzos y piezas accesorias prefabricadas en PVC-P en RESTO DE PUNTOS SINGULARES COMO ESQUINAS, RINCONES, ELEMENTOS SALIENTES, ... Productos con Marcado CE. Detalles de punto singular y puesta en obra según norma UNE 104416:2009. Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal desde las caras interiores de los antepechos.